

### Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

Przedmiot zapytania :

#### **Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody w budynku INNO-EKO-TECH Politechniki Białostockiej**

##### **1. Zamawiający:**

**Politechnika Białostocka**  
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A  
REGON 000001672  
NIP 542-020-87-21

##### **2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:**

Dostawa, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody przeznaczonej do istniejącej instalacji wody w budynku INNO-EKO-TECH Politechniki Białostockiej. Stacja będzie zamontowana na wykonanym przez wykonawcę by – pasie istniejącej instalacji wody w pomieszczeniu hydroforni. Rzut pomieszczenia i instalacji zgodnie z załącznikiem nr 3.

Parametry techniczne dostarczanego urządzenia muszą odpowiadać opisowi zamieszczonym załącznikiem nr 2.

Wizja lokalna dotycząca oględzin miejsca montażu odbędzie się w dniu 5 stycznia 2021r. o godz. 10.00  
Spotkanie przy portierni w budynku INNO-EKO-TECH przy ul. Wiejskiej 45 E

##### **3. Warunki realizacji zamówienia:**

**Termin realizacji zamówienia** – 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

**Termin płatności** – 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty podróży, pobytu i utrzymania swoich przedstawicieli uczestniczących w realizacji zamówienia.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości urządzenia na okres 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru zamontowanego urządzenia. W okresie gwarancji wykonawca zapewnia stały serwis gwarancyjny

##### **4. Opis warunków udziału w postępowaniu:**

O udzielenie przedmiotu zamówienia mogą się ubiegać Wykonawca, który:

- posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia, licencje oraz pozwolenia do wykonywania usługi określonej w przedmiocie zamówienia,

##### **5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:**

**cena** - waga 100 %

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia

##### **6. Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:**

- 1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, sporządzoną na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
- 2) oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym

dokumentem właściwym dla danej firmy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa.

- 3) oferty należy złożyć na formularzu ofertowym w terminie do dnia: **12. stycznia 2021r. do godz. 10<sup>00</sup>** w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność) na adres:

**Hotel Asystenta PB, ul. Zwierzyniecka 4 pok. nr 1, 15-333 Białystok**, z dopiskiem na kopercie :

**„Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody w budynku INNO-EKO-TECH Politechniki Białostockiej”**

- 4) Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane,  
5) Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej,  
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
7) Termin związania ofertą – 30 dni od daty otwarcia ofert.

**7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:**

- Formularz Oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
- Kopia KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy,
- Oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 RODO – wg wzoru w ramach formularza Oferty.

**Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia ( koszty transportu, ew. ubezpieczenia itp.**

**8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:**

- 1) zmiany terminu składania ofert,
- 2) odpowiedzi na pytania Wykonawców,
- 3) zmiany treści Zapytania Ofertowego,
- 4) poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie,
- 5) unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

**9. Rozstrzygnięcie postępowania:**

- 1) protokół z wyboru wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego,
- 2) w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz wzywać do uzupełnienia brakujących dokumentów.

**10. Osoba do kontaktu:** Elżbieta Denysiuk, tel. 85 746 70 17, adres e-mail: [e.denysiuk@pb.edu.pl](mailto:e.denysiuk@pb.edu.pl).

**11. Załączniki**

Integralną częścią Zapytania ofertowego są :

- Załącznik nr 1 – wzór formularza Oferty
- Załącznik nr 2 – parametry i wymagania dotyczące stacji uzdatniania wody
- Załącznik nr 3 – rzut oraz zdjęcia pomieszczenia i instalacji wody
- Załącznik nr 4 – klauzula RODO
- Załącznik nr 5 – wzór umowy

KIEROWNIK  
DZIAŁU ELEKTROENERGETYCZNEGO  
Politechniki Białostockiej

mgr inż. Elżbieta Denysiuk

Podpis Wnioskodawcy/  
Kierownika jednostki realizującej zamówienie

P.O. KANCLERZA  
Politechniki Białostockiej

30.12.2020  
dr Mirosław Reczko

Data i podpis dysponenta środków  
( zgodnie z§ 8 ust.4 zarządzenia )

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Białystok, dn. ....

Dot. postępow. nr : ZO/KA-DE.224.10.2020

OFERTA

Ja/My niżej podpisani

.....

z siedzibą:.....

**składamy ofertę dotyczącą zapytania:**

.....

Oferujemy:

.....

dokładna nazwa (producent, model, oznaczenie, itp.) i parametry techniczne ofertowanego przedmiotu

za cenę netto:.....zł,

plus podatek VAT .....zł

tj. cena brutto.....zł

słownie:.....

Warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – .....

Termin płatności – .....

Okres gwarancji – .....

..... – .....

.....

Miejscowość i data

.....

Pieczęć i podpis wykonawcy  
lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dot. postep.nr : ZO/ZK-DE.224.10.2020

Stacja Uzdatniania Wody

## 1. Wymagania dotyczące stacji uzdatniania i opis technologii

## 1.1. Usuwanie osadu - Kolumna filtracyjna 21x62V-RX Typ

Typ	Kolumna filtracyjna 21x62
Maksymalne natężenie przepływu	3,4 m <sup>3</sup> /h
Nominalne natężenie przepływu z jednej kolumny	2,7 m <sup>3</sup> /h
Przepływ przy płukaniu	6,7 m <sup>3</sup> /h
Zakresy robocze ciśnienia	2,5-8,6 bar
Zakresy robocze temperatury wody	4-30 °C
Zakresy robocze temperatury otoczenia	4-40 °C
Typ i objętość zbiorników	1 x WC 21 x 62 – 4” – góra – dół – 330 l
Objętość złoza w jednym zbiorniku	1*198 dm <sup>3</sup>
Typ zastosowanego złoza	Grys chalcedonitowy + żwir filtracyjny
Średnica przyłącza	2”
Zasilanie elektryczne	230V 50Hz 12W
Typ głowic sterujących	1*RX75A1
Typ sterowania	Całkowicie automatyczne, czasowe
Średnie zużycie wody na regenerację jednej kolumny	1,5 m <sup>3</sup>
Ilość w instalacji	1 szt.
Koszty eksploatacyjne	Woda nieuzdatniona do płukania filtrów
Wymiary jednej kolumny (średnica, A,B,) [mm]	550x 1721x 522

**Uwaga ! Żywotność złoza w kolumnie filtracyjnej – 6-7 lat**

## 2.2. Lampa UV – model V120


Przepływ nominalny (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m <sup>2</sup> )	11,00 m <sup>3</sup> /h
Średnica przyłącza	DN50 (R2”)
Liczba promienników	1 x 130 W
Trwałość promienników	16000 h (ok. 666 dni)
Materiał	Stal kwasoodporna
Wykończenie	Satyna ( Ra< 0,8 μm)
Długość	ok. 960 mm
Średnica	ok. 130 mm

Zasilanie	220V-240V 50/60 Hz
Moc przyłącza	160 W
Klasa ochrony	IP 65
Materiał	Tworzywo

Wymiary ( dł. x sz. x wys. )	ok. 325x250x120
------------------------------	-----------------


Wymagania dotyczące posiadanych systemów i funkcji :

- system alarmowy,
- zdalne włączanie/wyłączanie,
- dźwiękowy sygnalizator uszkodzenia promiennika,
- optyczny wskaźnik pracy sterylizatora,
- licznik całkowitego czasu pracy,
- licznik pozostałego czasu pracy,
- licznik liczby włączeń,
- wyjście na elektrozawór,
- wyprowadzenie sygnału alarmowego,
- korpus ze stali kwasoodpornej,
- układ zasilający z systemem alarmowym,
- promiennik UV,
- rura osłonowa z czystego kwarcu,
- świecąca mufa – optyczny wskaźnik uszkodzenia/pracy promiennika UV,
- kompensator wydłużeń termicznych,
- turbolizator,
- prowadnica rury osłonowej,
- system spustowy,
- komplet wsporników ze stali kwasoodpornej umożliwiający montaż pod dowolnym kątem

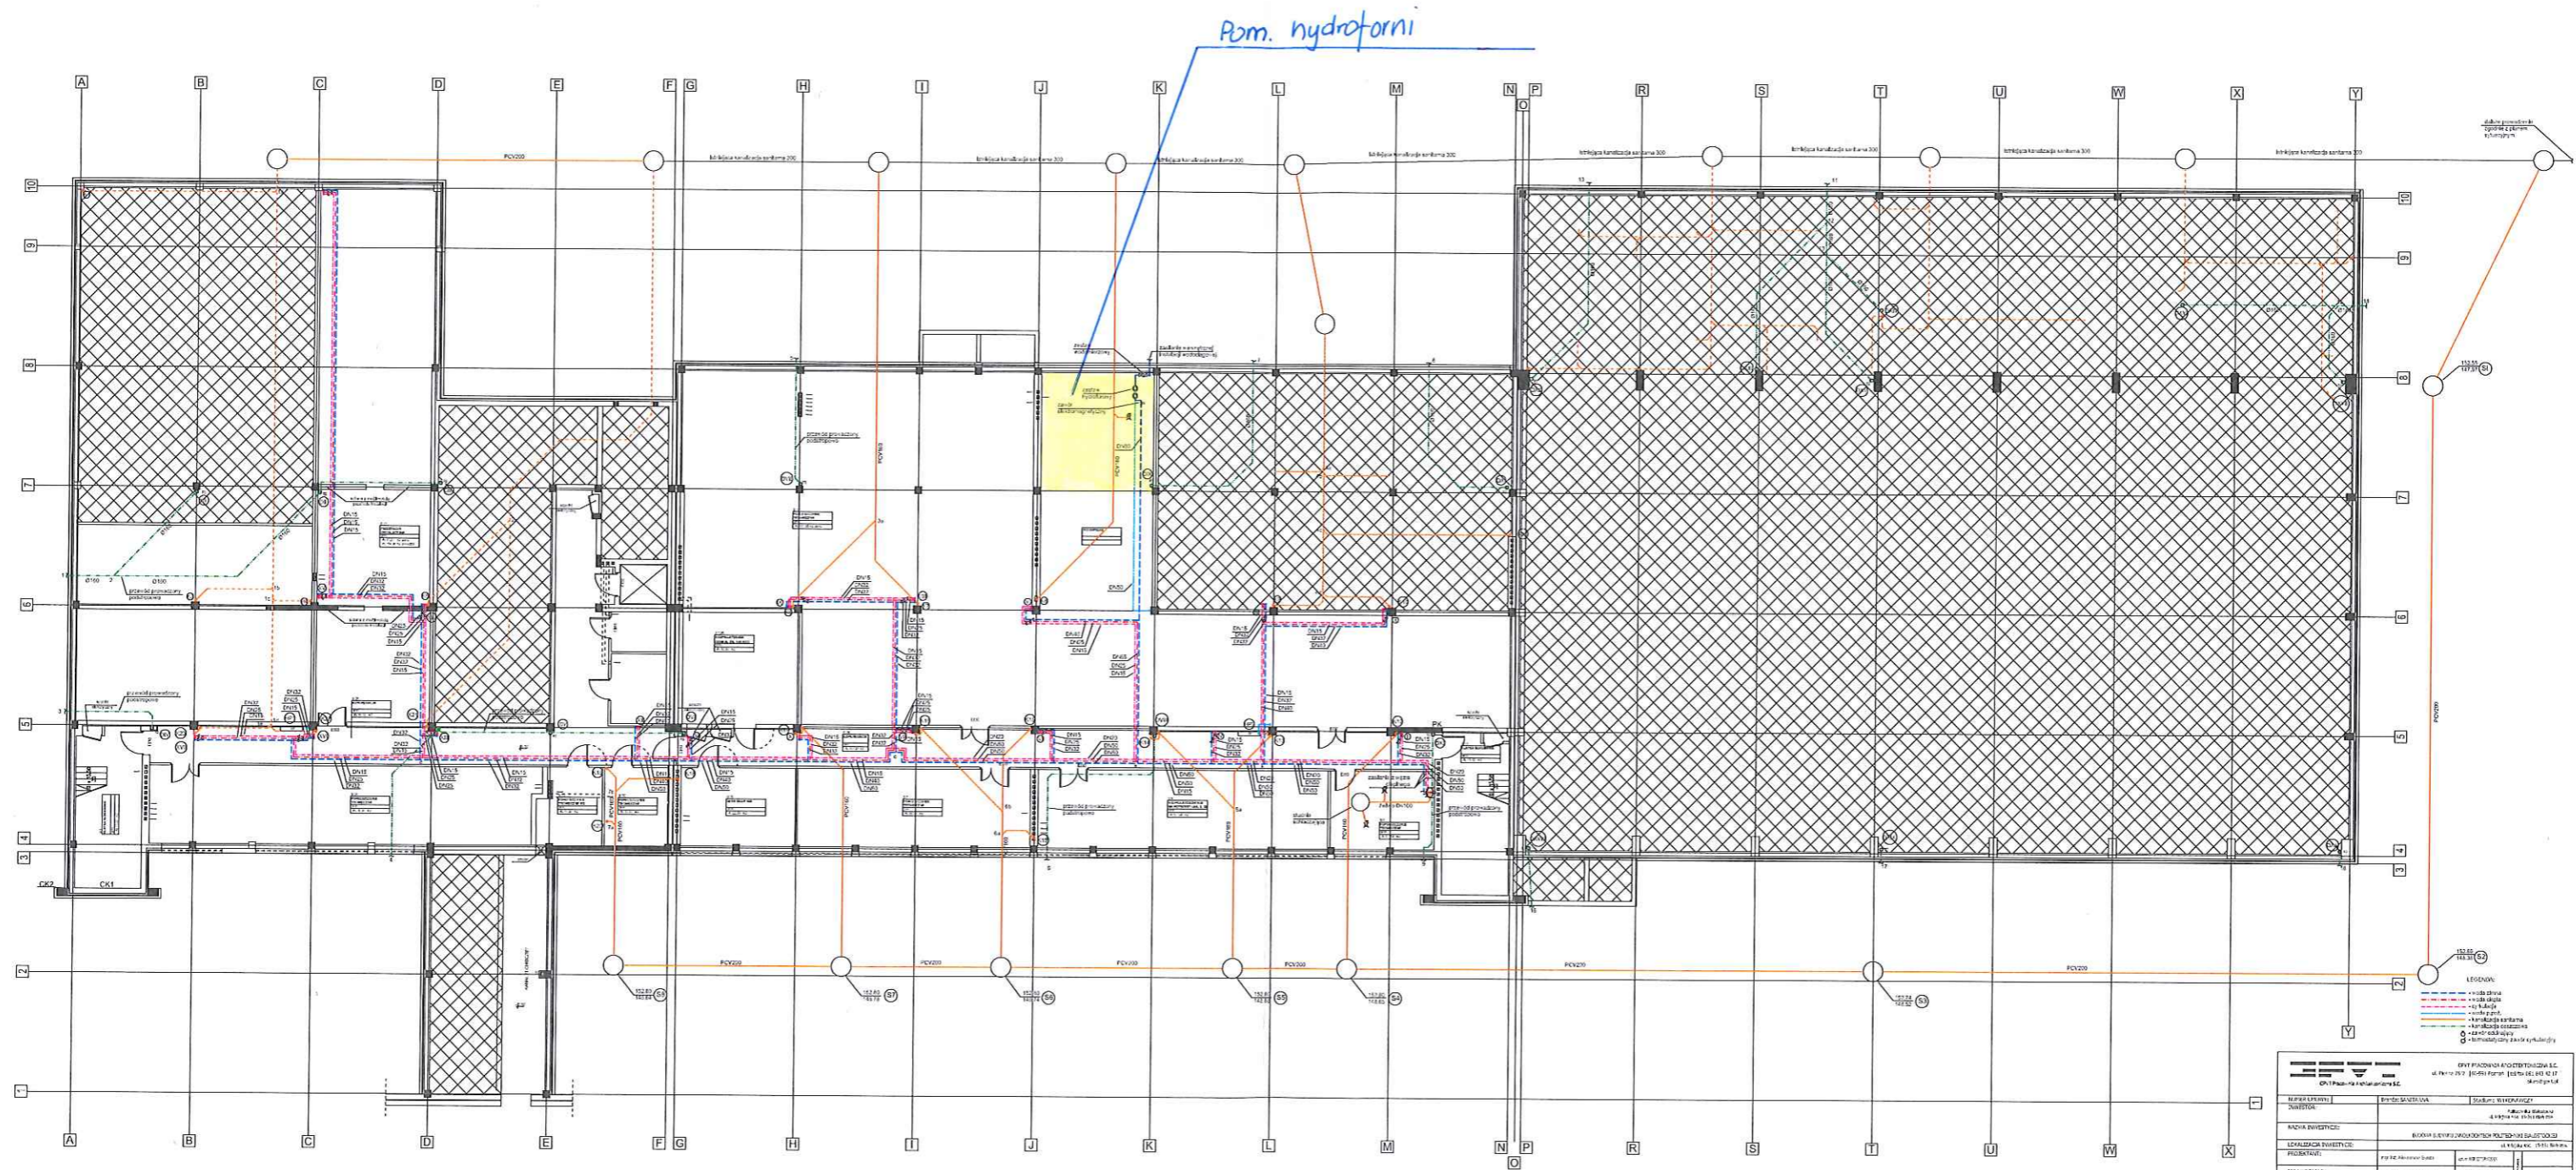

SPRZĘTOWNIA I OŚCIEŻNIA S.C.		
Działalność: Instalacje wodno-kanalizacyjne		
NAZWA INWESTYCJI:	Wzrost budynku	Adres: ul. ...
INWESTOR:	Biuro Projektowe	ul. ...
PROJEKTANT:	mgr inż. ...	ul. ...
SPRZĘTOWNIA:	ul. ...	ul. ...
INSTRUMENTALNY:	ul. ...	ul. ...
WYKONAWCA:	ul. ...	ul. ...
DATA WYKONANIA PROJEKTU:	ul. ...	ul. ...
DATA WYKONANIA INSTRUMENTALNY:	ul. ...	ul. ...
DATA WYKONANIA INSTRUMENTALNY:	ul. ...	ul. ...

Halogenit MR 3

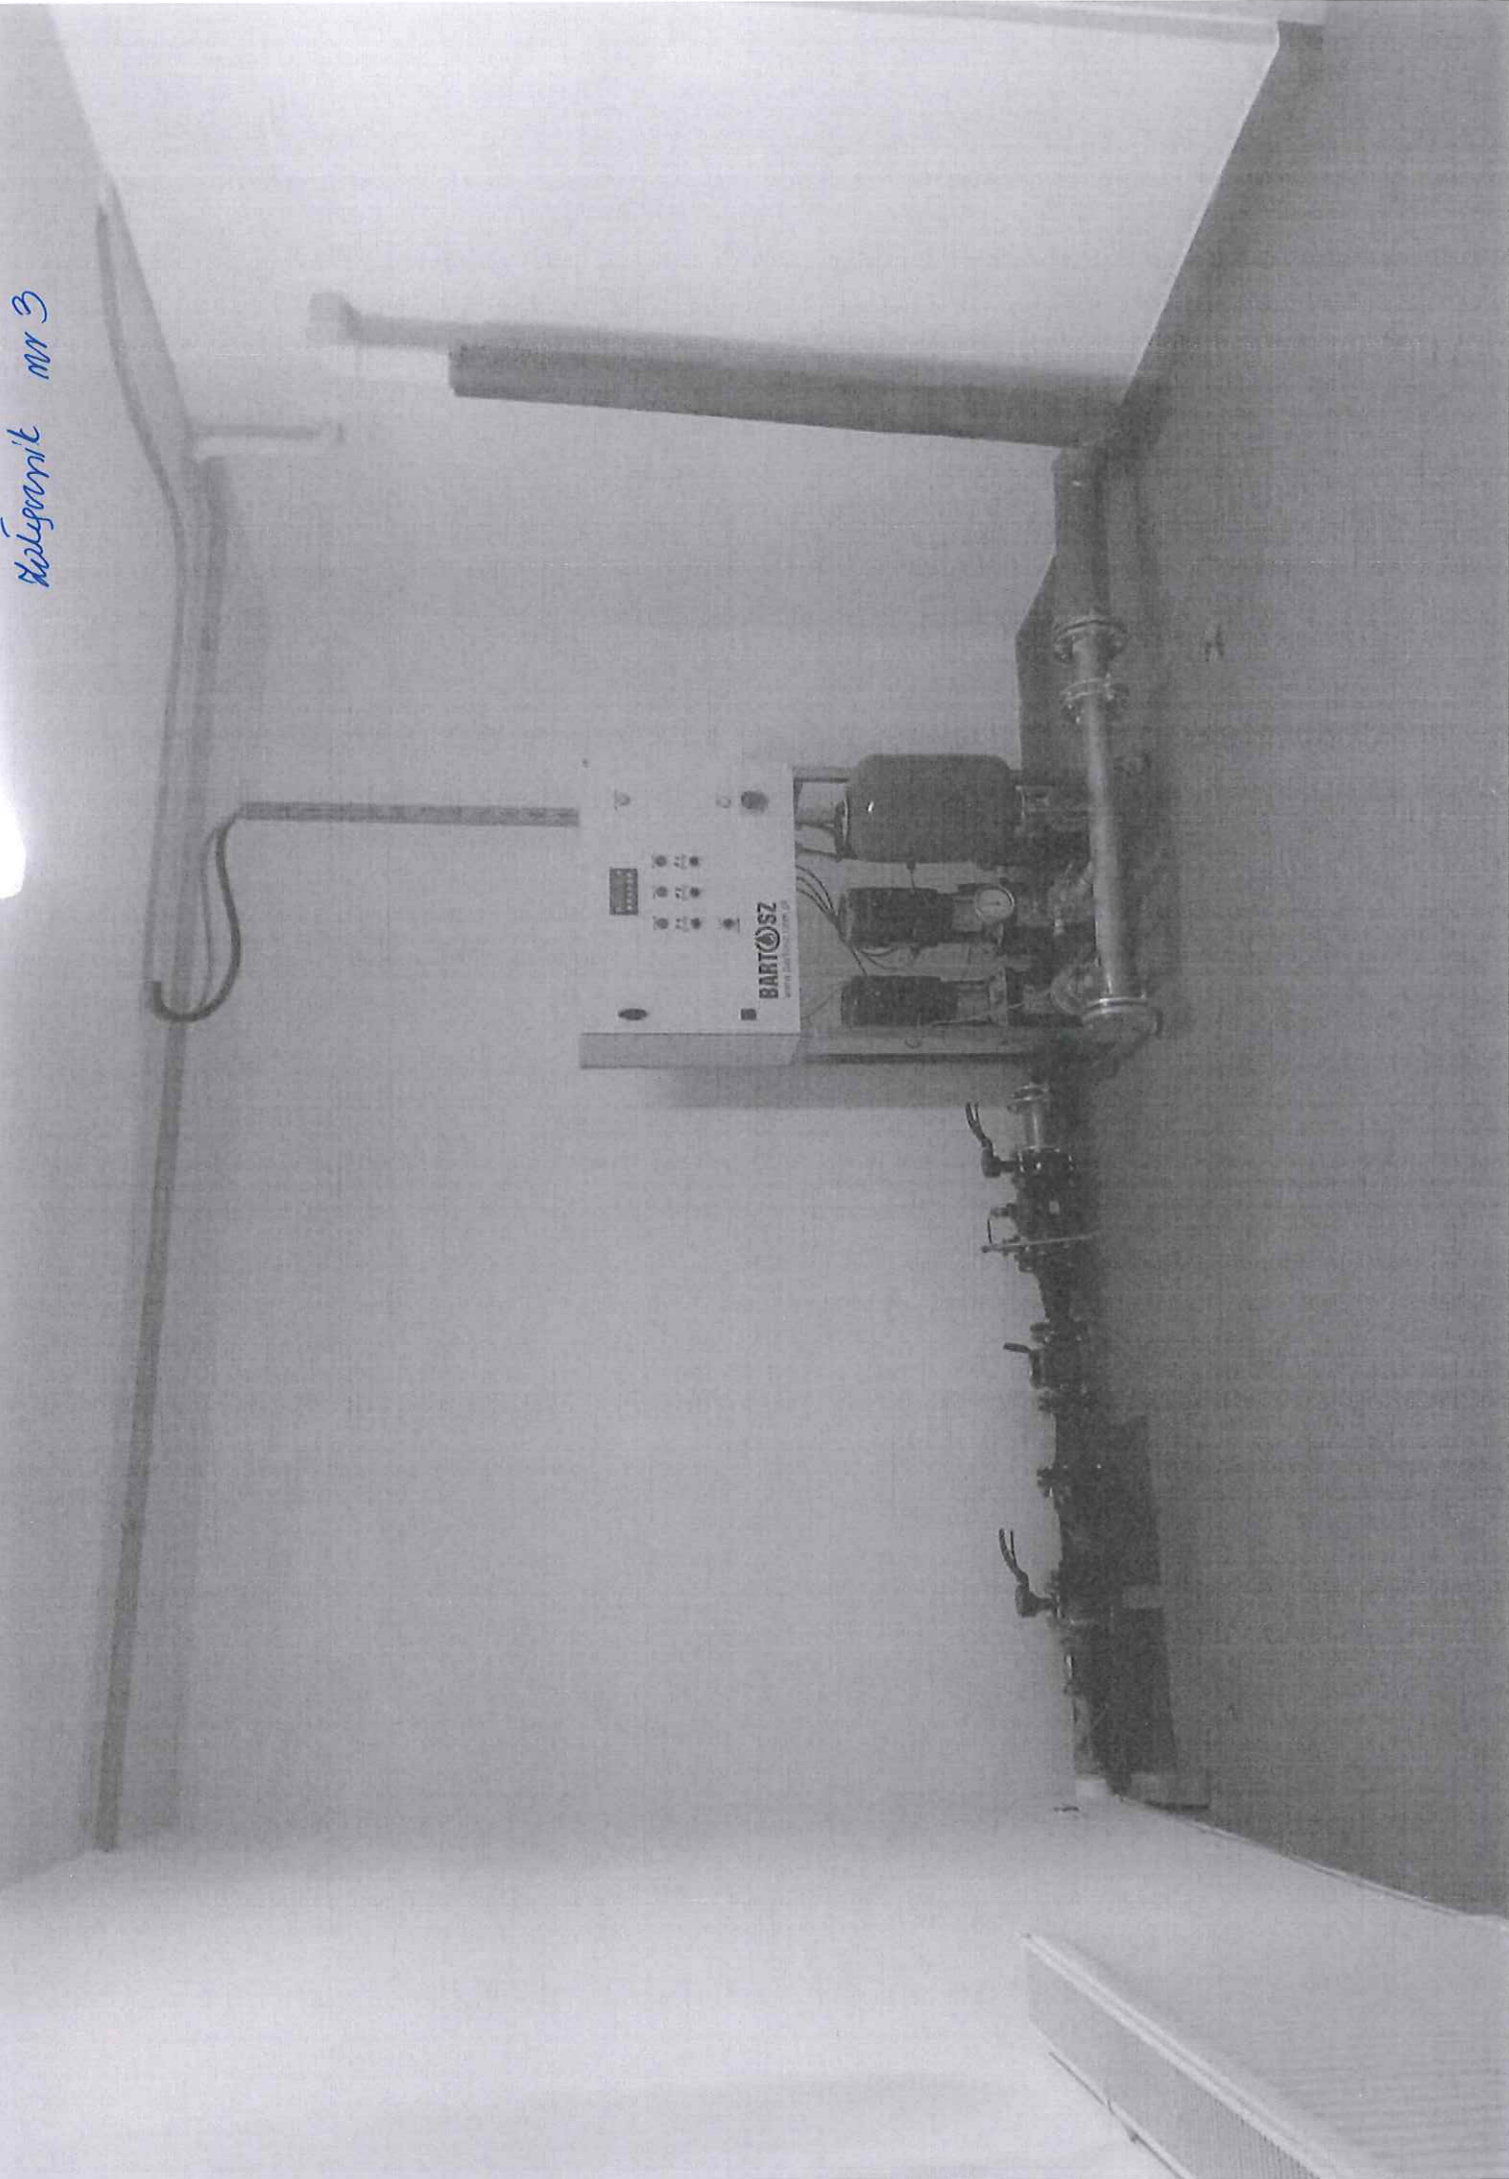

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, [www.bip.pb.edu.pl](http://www.bip.pb.edu.pl) (dalej Uczelnia).
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [iod@pb.edu.pl](mailto:iod@pb.edu.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego** w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawy usług informatycznych administratora, obsługa prawna administratora, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 RODO,
  - prawo do sprostowania danych – na podstawie art. 16 RODO,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO.Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d,e), przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem oferenta z udziału w postępowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Ponadto Wykonawca winien w imieniu i na rzecz Administratora wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu (Administratorowi), chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.



UMOWA Nr .....

zawarta w dniu ..... roku w Białymstoku, pomiędzy:

1) **Politechniką Białostocką** z siedzibą w Białymstoku, **15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, REGON000001672**, zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

.....  
a

2) ....., prowadzącym działalność ....., ul. ...., xx – xxx ....., NIP ....., REGON ....., zwaną dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

.....  
o treści następującej:

### § 1

#### Tryb zawarcia umowy

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy z dnia ..... r. złożonej w drodze zapytania ofertowego.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy.

### § 2

#### Przedmiot umowy

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na dostawę i montaż stacji uzdatniania wody w budynku INNO - EKO -TECH Politechniki Białostockiej – zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik Nr 1 do umowy.

### § 3

#### Wynagrodzenie

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy jest równa kwocie wskazanej w Ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie netto wynosi ..... PLN plus podatek VAT w wysokości ...% w kwocie ..... PLN. Całkowita wartość zamówienia brutto (wraz z podatkiem VAT) wynosi: ..... PLN (słownie: ..... złotych).
3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach niniejszej umowy, w tym dostawy, transportu, ubezpieczenia oraz koszty napraw w okresie gwarancyjnym.

#### § 4

##### Termin i miejsce wykonania

1. Termin wykonania zamówienia:.....
2. Za termin wykonania zamówienia uważać się będzie datę protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Miejszem wykonania zamówienia jest budynek INNO-EKO-TECH Politechniki Białostockiej w Białymstoku przy ul. Wiejskiej 45 E. .w wyłącznie w dni robocze, za wyłączeniem sobót, w godzinach od 7.30 do 15.30.

#### § 5

##### Warunki realizacji zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie określonym w § 3 pkt. 1, zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
2. Wykonawca po realizacji zamówienia przekaże Zamawiającemu druk protokołu odbioru.
3. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca po protokolarnym odbiorze wystawi prawidłowe faktury.
5. Urządzenia stanowiące przedmiot umowy będą fabrycznie nowe (nie używane), o zaoferowanych parametrach technicznych, niewadliwe, w najlepszym gatunku pod względem technicznym, jakościowym, użytkowym.
6. Wykonawca dostarczy niezbędną dokumentację (instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, certyfikat CE lub deklaracja zgodności z obowiązującymi normami).

#### § 6

##### Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający udostępni pomieszczenia, w których zostanie zamontowany przedmiot umowy.
2. Zamawiający dokonana protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia zrealizowanego przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dokona zapłaty za prawidłowe wykonanie umowy.

#### § 7

##### Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela: ..... **miesięcznej gwarancji od daty dostawy przedmiotu zamówienia.**
2. Warunki serwisu gwarancyjnego:
  - 1) czas reakcji serwisu – w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (telefonicznie pod nr tel.:..... lub faksem na nr..... lub e-mailem na adres .....lub pisemnie na adres.....),
  - 2) termin naprawy – w ciągu **14** dni roboczych, po zgłoszeniu przez Zamawiającego, a w przypadku potrzeby sprowadzenia urządzenia lub jego elementu z zagranicy w terminie do 28 dni roboczych,
  - 3) jeżeli w okresie gwarancyjnym będą więcej niż **3** naprawy wtedy Wykonawca wymieni i dostarczy nowe urządzenia o parametrach zaoferowanych nie gorszych bądź lepszych, na stałe,

- 4) okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas napraw,
- 5) okres gwarancji na naprawy wynosi 3 miesiące a na wymianę 6 miesięcy, jednakże nie może zakończyć się przed upływem pierwotnego okresu gwarancji,
- 6) wszelkie naprawy będą odbywały się u Zamawiającego, w przypadku konieczności napraw poza siedzibą Zamawiającego – koszt transportu będzie ponosił Wykonawca (Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów w związku z naprawami wadliwego urządzenia).

## **§ 8**

### **Warunki płatności**

1. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie **21 dni** od dnia otrzymania prawidłowej faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
2. Za termin płatności przyjmuje się datę dyspozycji Zamawiającego dokonania polecenia przelewu.

## **§ 9**

### **Kary umowne oraz odstąpienie od umowy**

1. Za opóźnienie w realizacji zamówienia objętego umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej wartości brutto zamówienia, za każdy dzień opóźnienia. Maksymalna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 25% całkowitej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.
2. Za niedotrzymanie gwarancji i warunków serwisu gwarancyjnego, określonych w § 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy – za każdy dzień opóźnienia w terminie wykonania czynności gwarancyjnych lub serwisowych. Maksymalna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 25% wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy o więcej niż 14 dni i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w określonym terminie zmiana sposobu wykonywania umowy.
4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od chwili, gdy powziął wiadomość o okoliczności wskazanej w ust. 3.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% całkowitej wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.
6. Należność z tytułu kar umownych zostanie przez Zamawiającego potrącona z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy (faktury). W przypadku braku takiej możliwości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne kary na podstawie noty obciążeniowej w terminie i na konto bankowe wskazane w dokumencie.
7. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

## **§ 10**

### Osoby odpowiedzialne

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:  
..... – tel. ....
2. Osoba odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest:  
.....  
.....

### § 11 Inne postanowienia

1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. dla Wykonawcy.
5. Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej kolejności.

#### Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy.

Załącznik Nr 2 – Wzór protokołu odbioru.

Załącznik nr 3 - Klauzula RODO do umowy

WYKONAWCA  
*data, podpis*

ZAMAWIAJĄCY  
*data, podpis*

Protokół odbioru i końcowego przekazania

Umowa: ..... z dnia .....

Urządzenie:	
Nr fabryczny:	
Rok produkcji:	

Zamawiający:	Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45A 15-351 Białystok
--------------	---

Wykonawca:	
------------	--

W dniu/dniach\* ..... przedstawiciele Wykonawcy :

1. ....

2. ....

Dostarczyli urządzenie i wykonali instalację urządzenia zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do ww. umowy.

**Wykonano:**

- |    |                                       |            |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1. | Sprawdzenie kompletności dostawy      | TAK / NIE* |
| 2. | Instalację Urządzenia                 | TAK / NIE* |
| 3. | Sprawdzenie funkcjonowania Urządzenia | TAK / NIE* |
| 4. | Szkolenie personelu                   | TAK / NIE* |
|    | I. ....                               |            |
|    | II. ....                              |            |
|    | III. ....                             |            |

Urządzenie pracuje poprawnie i zostało przekazane Zamawiającemu do eksploatacji.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się dnia .....

Przedmiot umowy odebrał:

data i podpis użytkownika 1. ....

2. ....

Wykonawca ::

Zatwierdził pod względem formalnym:

Podpis, data i pieczęć firmowa

Podpis, data i pieczęć firmowa

### Załącznik nr 3 do umowy

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, [www.pb.edu.pl](http://www.pb.edu.pl) (zwana dalej Uczelnią), tel. : 85 746 90 00, [www.bip.pb.edu.pl](http://www.bip.pb.edu.pl), e-mail: [rektorat@pb.edu.pl](mailto:rektorat@pb.edu.pl).
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [iod@pb.edu.pl](mailto:iod@pb.edu.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - 1) realizacji umowy oraz komunikacji związanej z realizacją umowy nr ..... na **Dostawę i montaż stacji uzdatniania wody w budynku INNO-EKO-TECH** na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  - 2) rachunkowości;
  - 3) w celach podatkowych - na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących te kwestie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług informatycznych administratora, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 RODO,
  - prawo do sprostowania danych – na podstawie art. 16 RODO,
  - prawo do usunięcia danych – w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, poza wyjątkami wskazanymi w art. 17 ust. 3 RODO,
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.